



AnalyCen

Lantmännen Analycen A/S
CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Midtfolns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att: Hans la Cour

Journal nr.:
V207-00895-01
Side 1 af 1
07.05.2007 AV
Direkte telefon til laboratoriet: 79 24 71 04

Undersøgelse af drikkevand

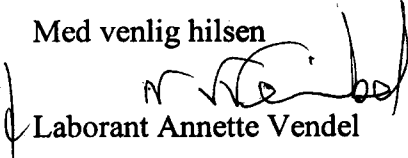
Rekvirent:
Midtfolns Vandforsyning
Kopimodtagere:
Fåborg Midtfoln Kommune

Anlægsnr: 473-V-02-200057-0
Anlægsnavn: Espe vandværk
Udtaget sted: Kældervask
Prøve ID: 20.KIO
Udtaget adresse: Langgade 41, 5750 Ringe
Prøvetager: Kirsten Olsen, AnalyCen
Årsag: Ordinær
Formål: Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang: 01-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget: 24.04.2007 14:30
Prøve modtaget: 24.04.2007 16:00
Analyse påbegyndt: 24.04.2007
Analyse afsluttet: 07.05.2007
Bakt. undersøgelser påbegyndt dato/kl: 250407 08:20

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grænseværdi	Metode	CV%	DL
<i>Observationer/feltnålinger:</i>						
#Vandtemperatur	10,3	°C	ingen	Målt i felten		
pH/Feltnåling	7,3	-		Målt i felten		
Ilt/Feltnåling	7,83	mg/l	min. 5	LDO - Målt i feltet		0,01
<i>Laboratorieundersøgelser:</i>						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimtal, 22°C	<1	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Jern	<0,01	mg/l	max. 0,2	KM 33 ICP-MS	5	0,01
Nitrit	0,002	mg/l	max. 0,1	DS 222	4	0,000
Konduktivitet	63,5	mS/m		DS/EN 27888	2	1,0

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen


Laborant Annette Vendel


Cand. scient Søren Krohn Skovgaard

CV%: Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.